

## Представляем Вашему вниманию вариант диспетчеризации Серверного помещения крупной организации.


На примере серверного помещения показана диспетчеризация любого ответственного помещения или холодильного оборудования.


Система диспетчеризации выводит на компьютер (в SCADA программу) текущую информацию в режиме реального времени о состоянии и работоспособности оборудования, архивную информацию о режиме работы оборудования за последнее время и тревожные сообщения.

Это поможет не только максимально быстро реагировать на возникшие неполадки оборудования, но и предотвращать их.


Таким образом можно не только оптимизировать расходы на поддержание в работоспособном состоянии технологического оборудования, но и свести к минимуму потери связанные с его неисправностью и простоем.

**Сколько может стоить целый склад протухшего мяса или рыбы?  
Сколько может стоить 1 час простоя серверного оборудования в банке?  
Сколько будет стоить потеря клиентов, ушедших к более надёжному конкуренту?**

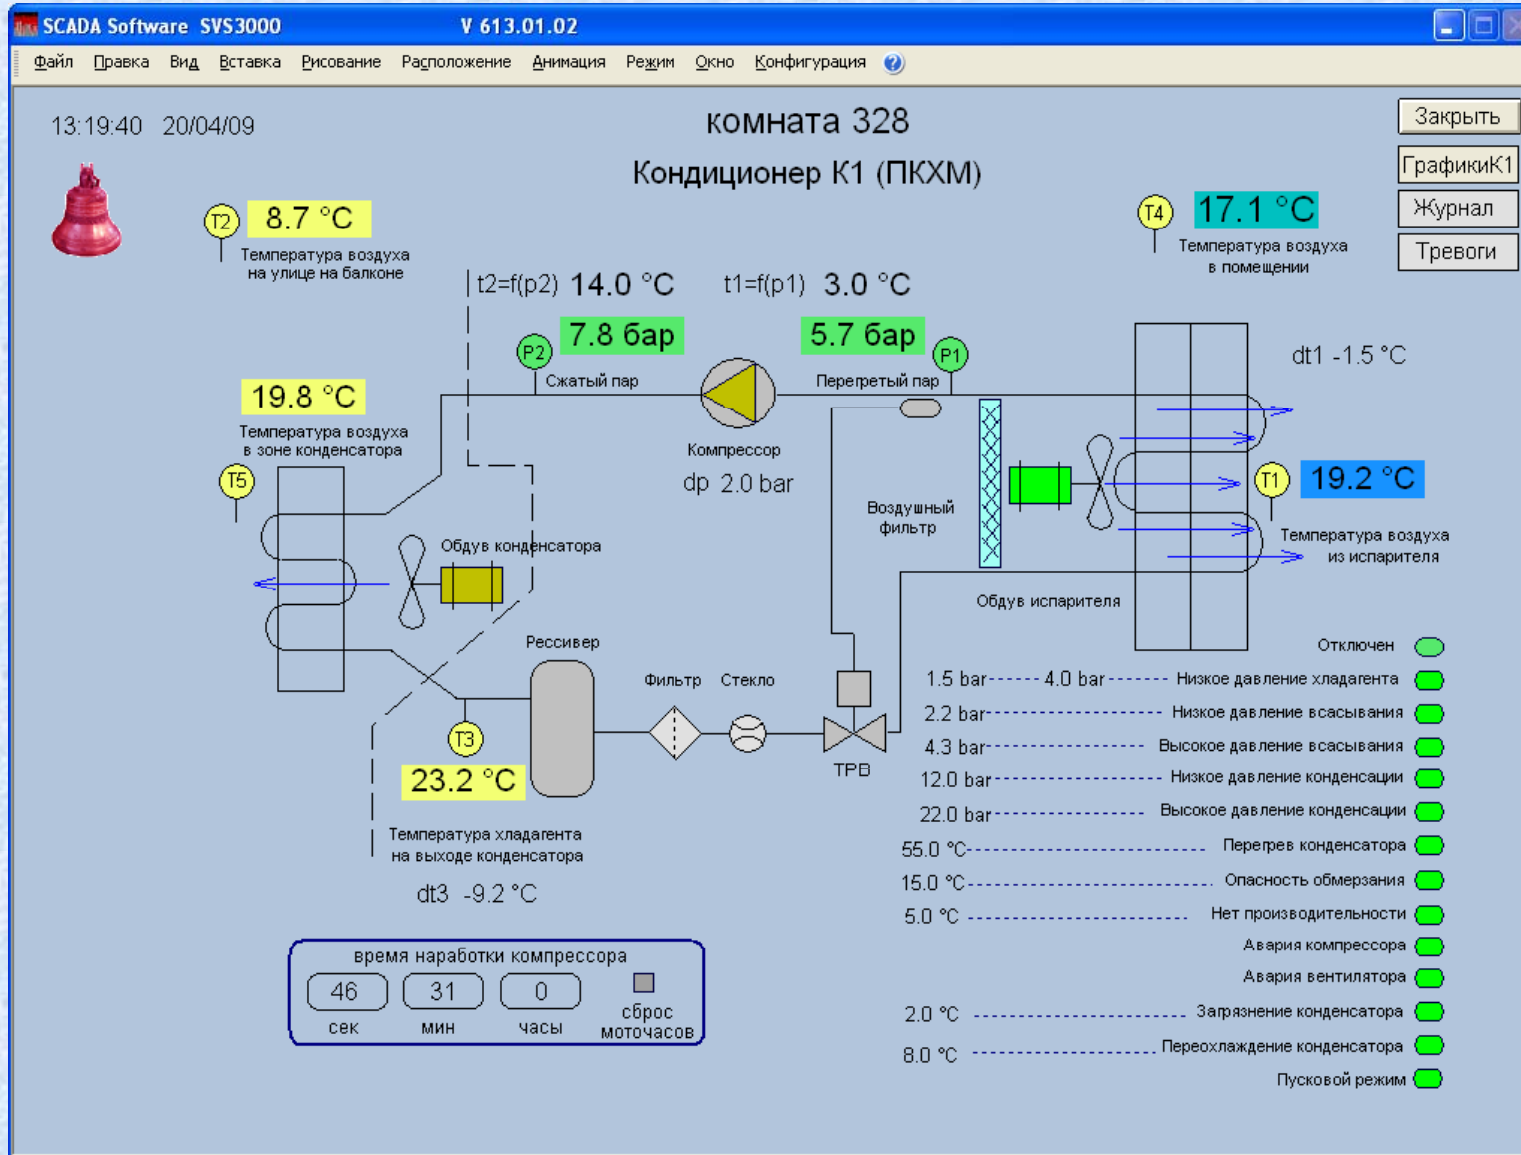

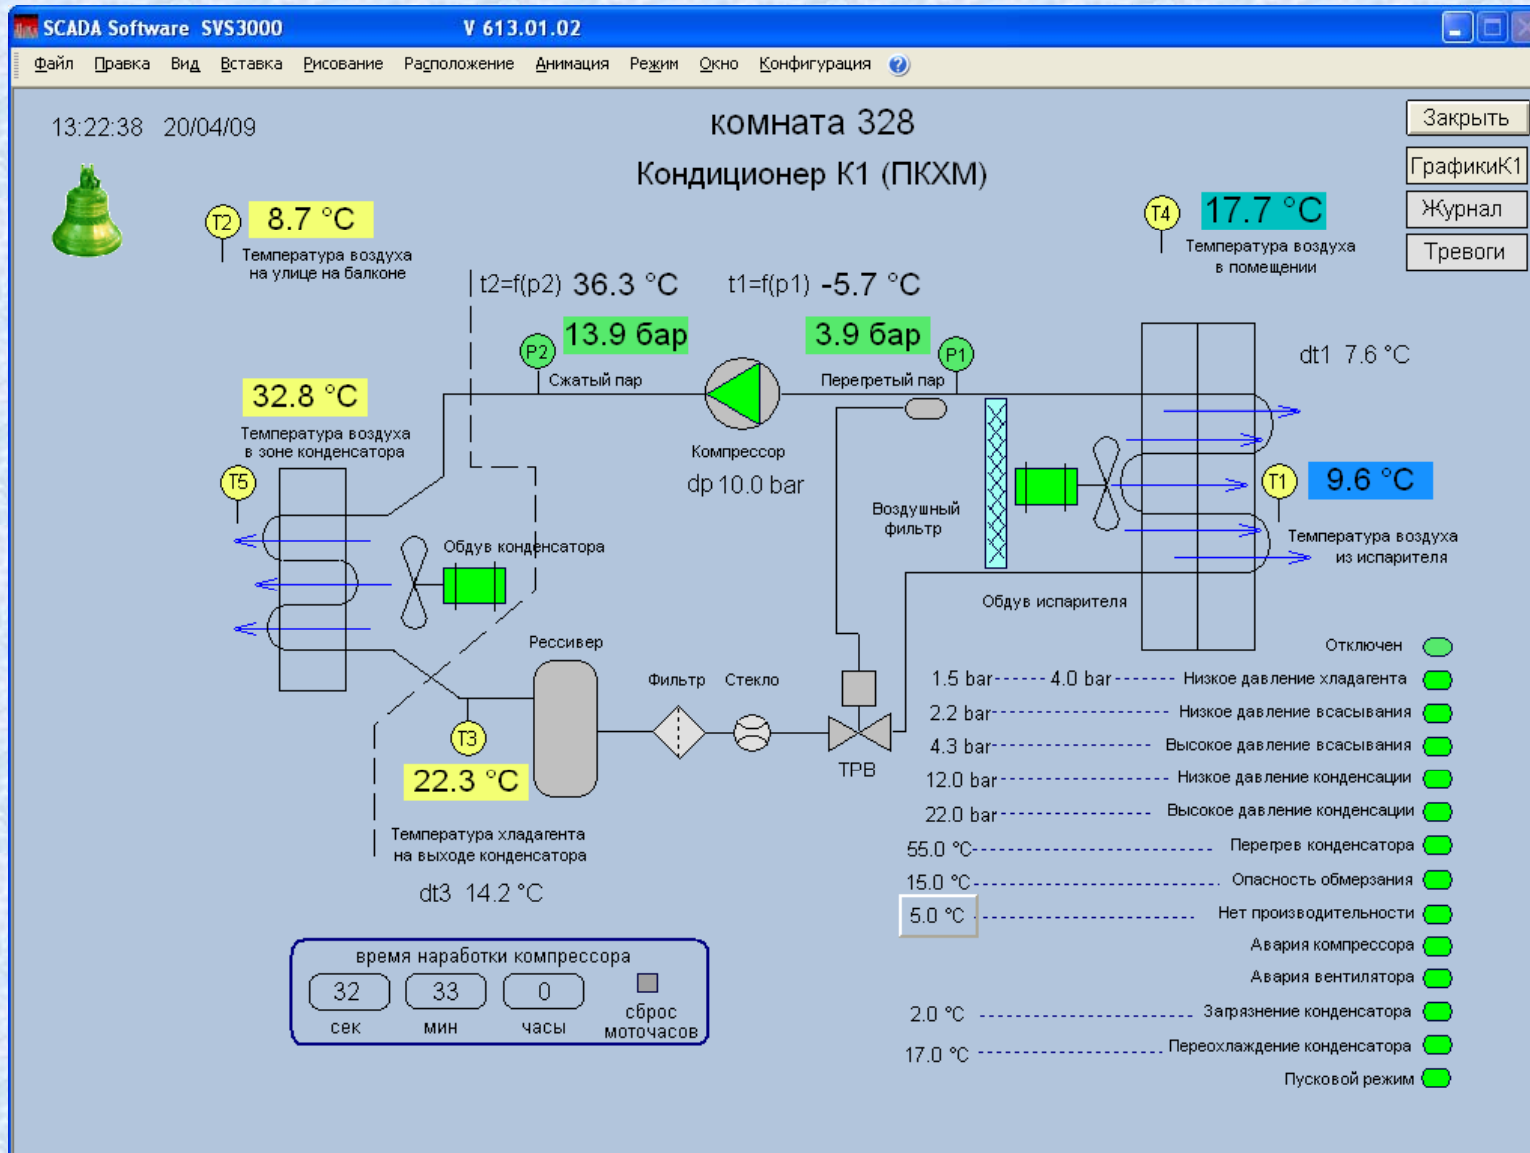



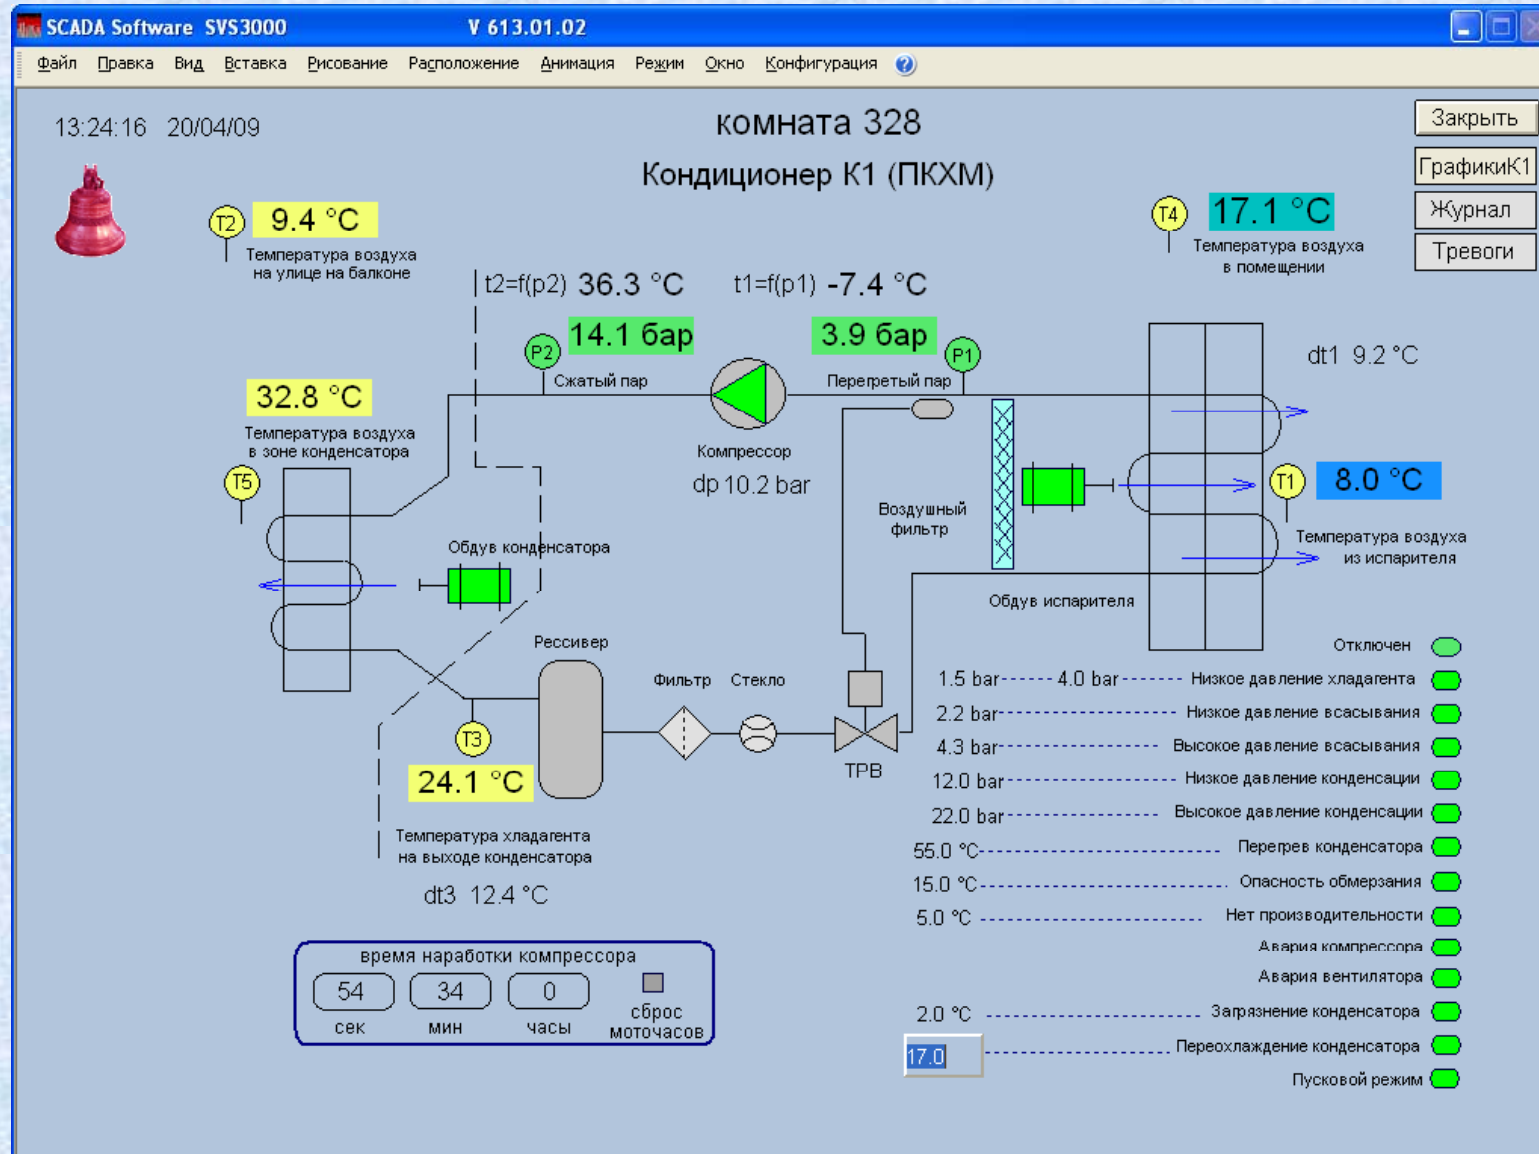



SCADA Software SVS3000 V 613.01.02

Файл Правка Вид Вставка Рисование Расположение Анимация Режим Окно Конфигурация

13:27:23 20/04/09 Комната 377

К-1 20.3 °C

К-2 8.0 °C

К 328 17.4 °C

23.0 °C

На главную

Заккрыть

Журнал

Тревоги


К 1


Тренды К1

К 2


Тренды К2




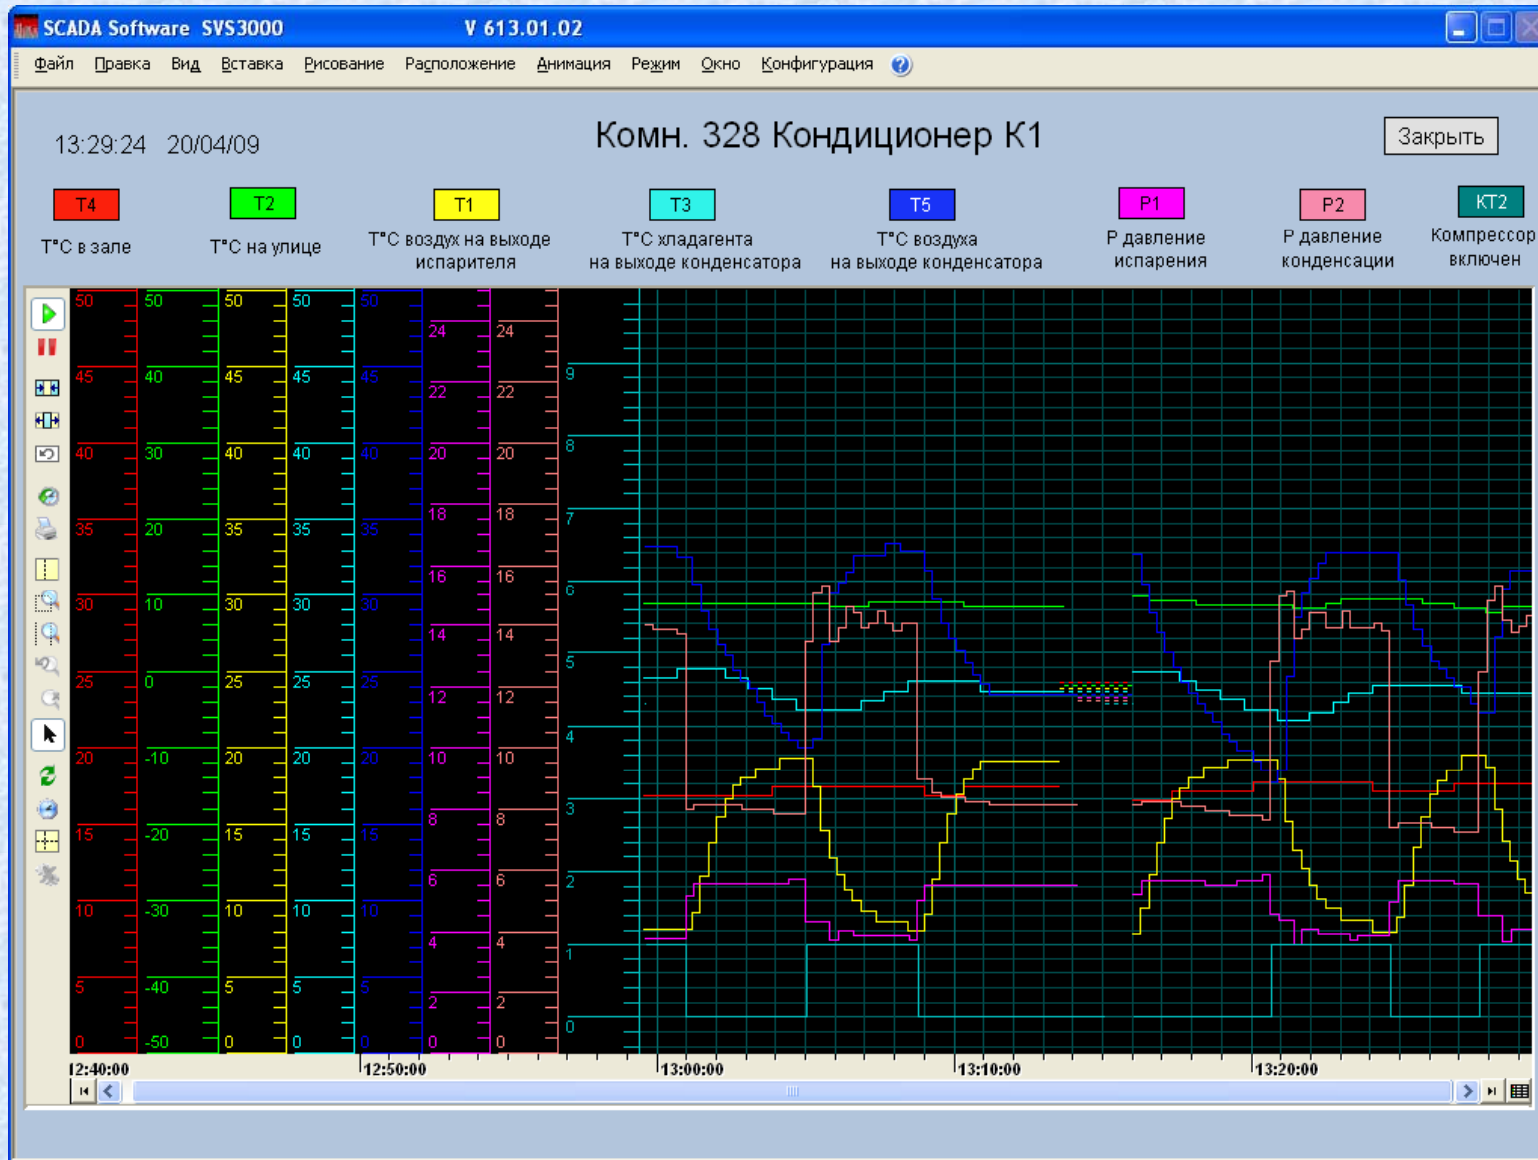

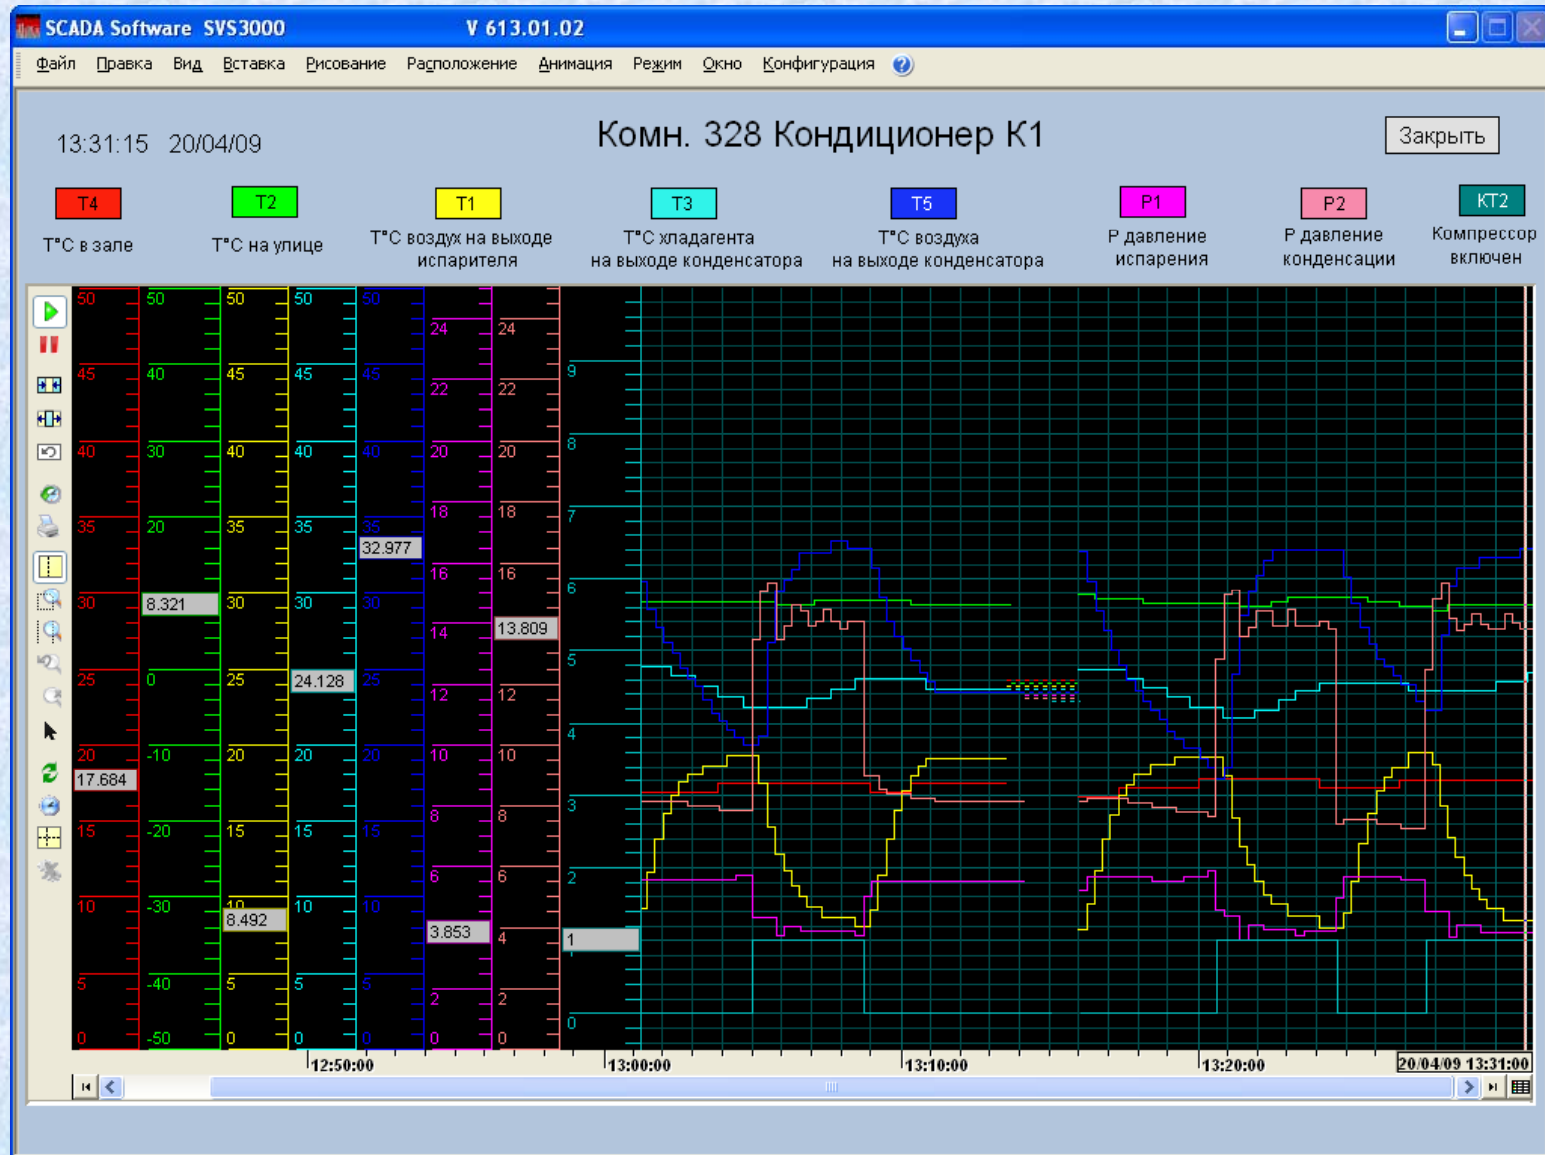



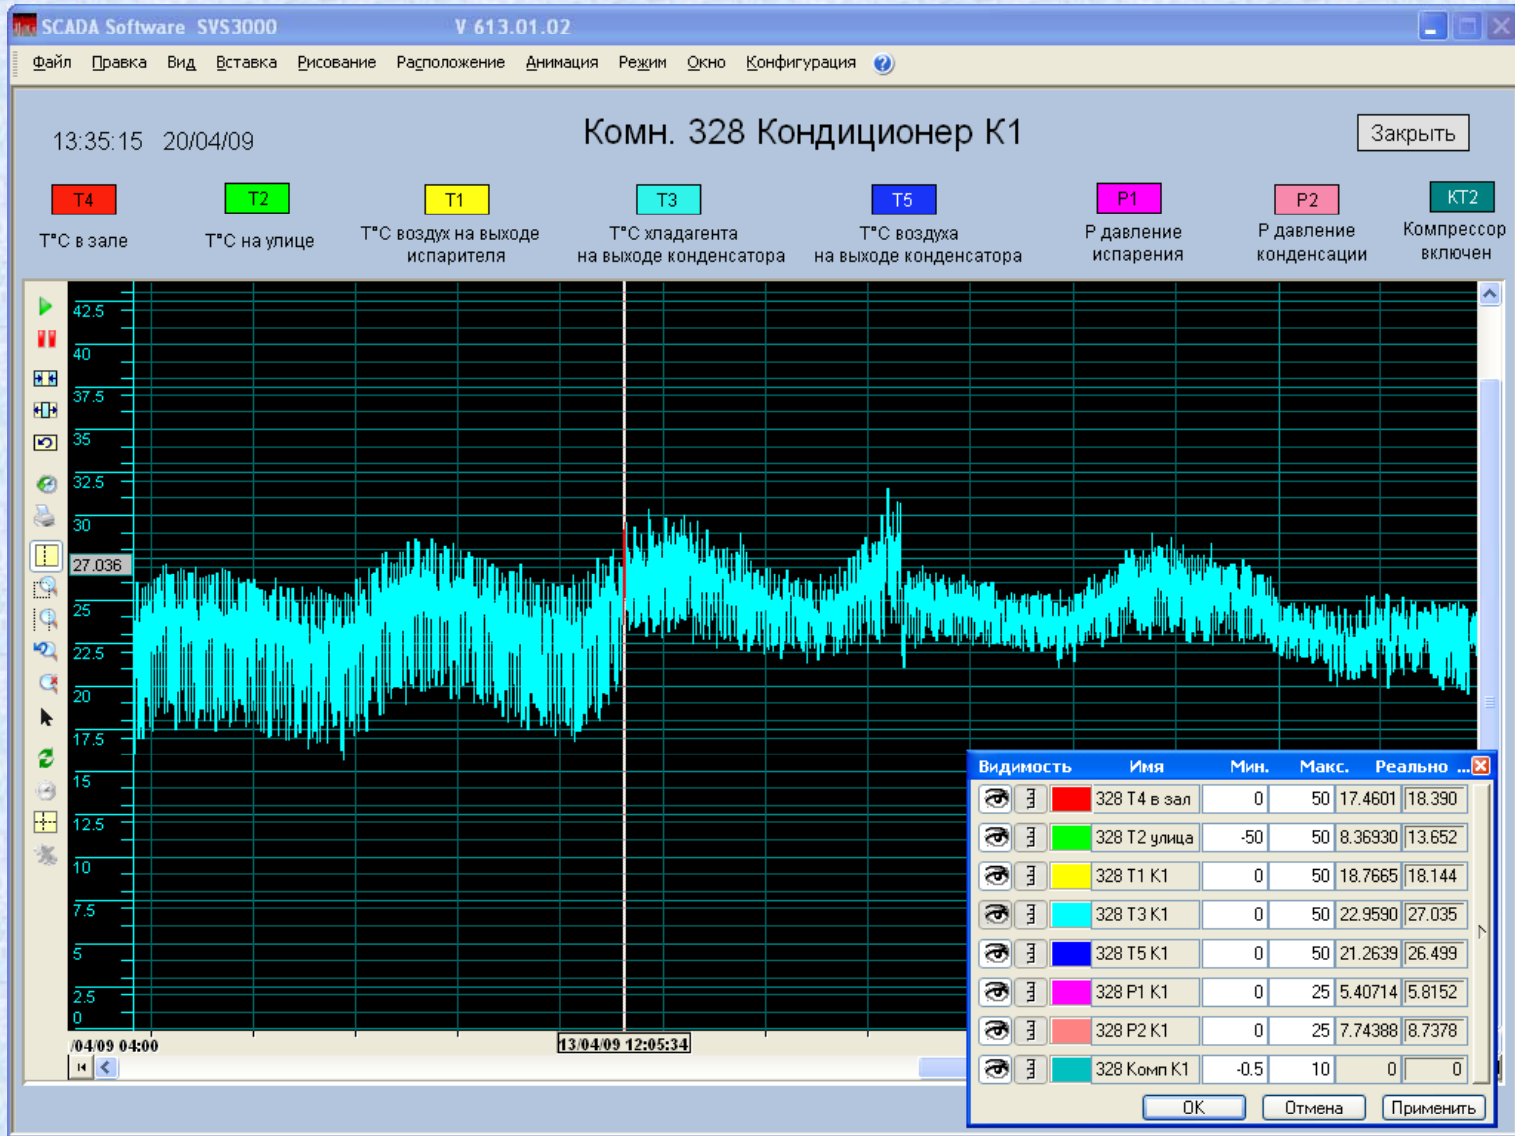

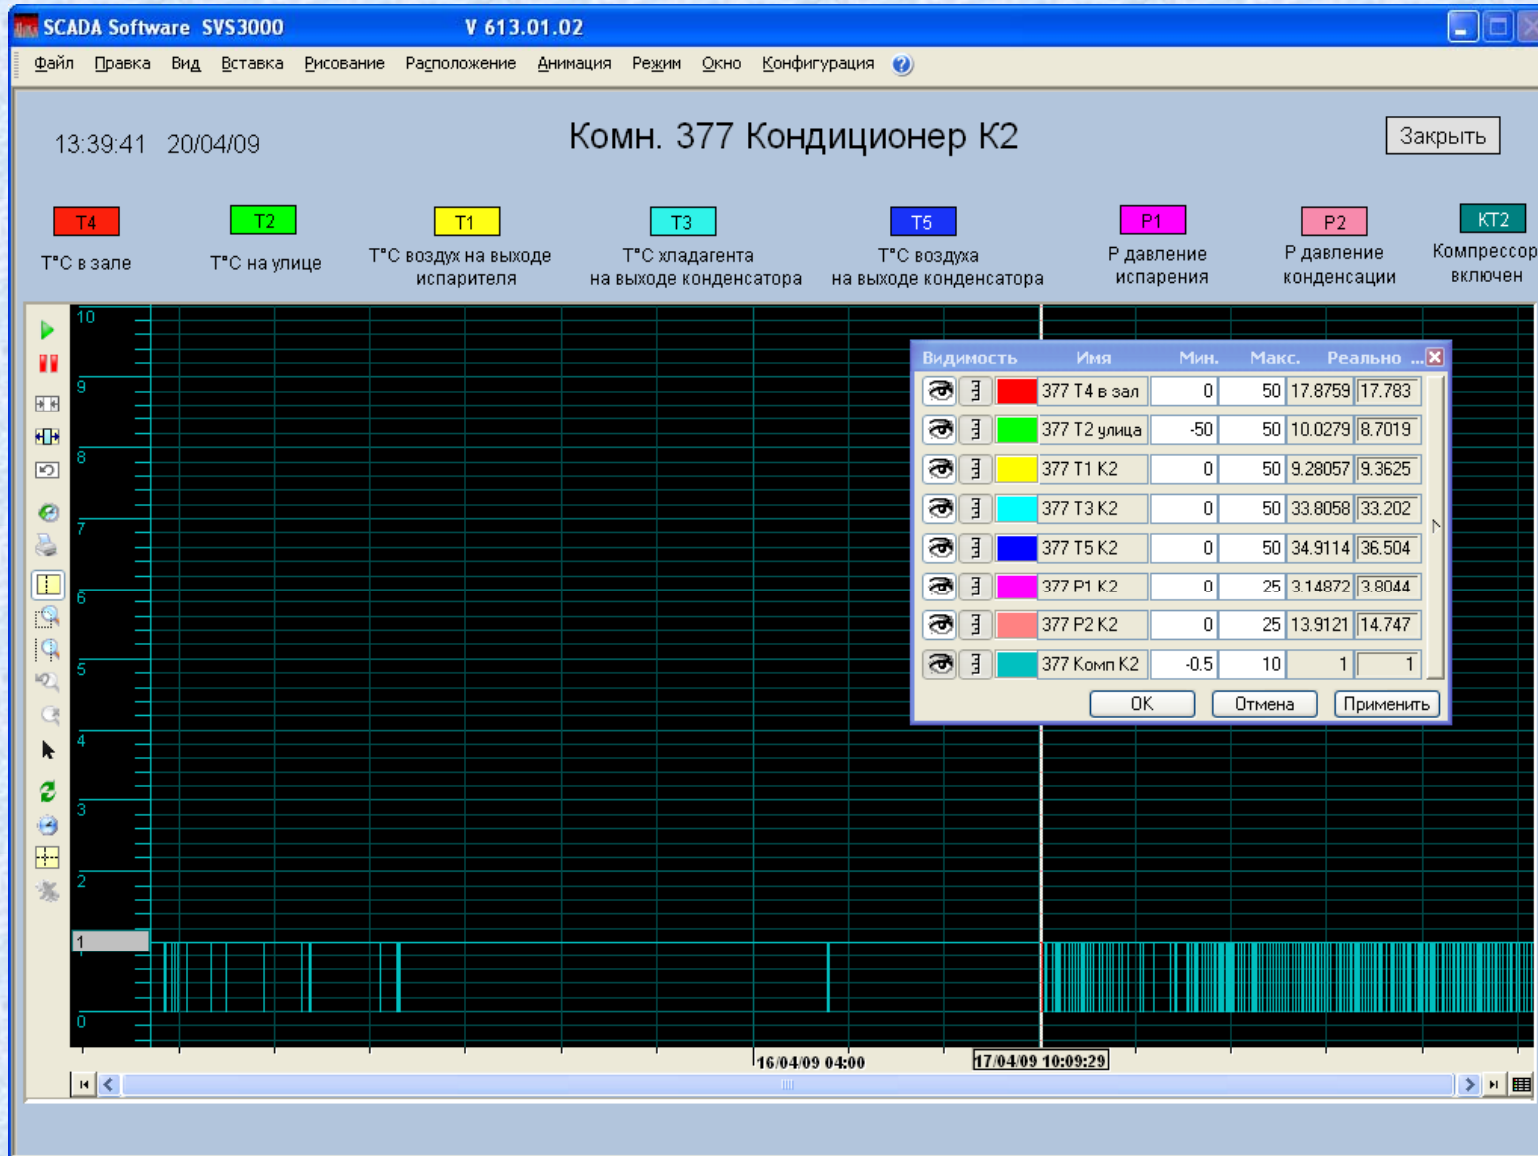

SCADA Software SVS3000 V 613.01.02

Файл Правка Вид Вставка Рисование Расположение Анимация Режим Окно Конфигурация

13:49:59 20/04/09

### Окно журнала событий

Печать Тривоги Закреть

Дата	Время	Событие	Заголовок
20/04/09	13:45:19.609	change to Off	Contact_032
20/04/09	13:45:24.375	change to On	328K3загр конд
20/04/09	13:45:25.468	change to On	Contact_028
20/04/09	13:45:25.468	change to On	Contact_030
20/04/09	13:45:40.625	change to Off	328K3загр конд
20/04/09	13:45:41.578	change to Off	Contact_028
20/04/09	13:45:41.578	change to Off	Contact_030
20/04/09	13:45:52.531	change to Off	328K1 жёлт-зелён
20/04/09	13:45:52.531	change to Off	Contact_031
20/04/09	13:45:52.531	change to On	Contact_032
20/04/09	13:46:13.546	change to On	328K3загр конд
20/04/09	13:46:14.515	change to On	Contact_028
20/04/09	13:46:14.515	change to On	Contact_030
20/04/09	13:46:19.828	Отправка регистра	Process_value
20/04/09	13:46:25.468	change to On	328K1 жёлт-зелён
20/04/09	13:46:25.468	change to On	Contact_031
20/04/09	13:46:25.468	change to Off	Contact_032
20/04/09	13:46:30.109	change to Off	328K3загр конд
20/04/09	13:46:31.218	change to Off	Contact_028
20/04/09	13:46:31.218	change to Off	Contact_030
20/04/09	13:46:39.328	Отправка регистра	Process_value
20/04/09	13:46:42.281	change to Off	328K1 жёлт-зелён
20/04/09	13:46:42.281	change to Off	Contact_031
20/04/09	13:46:42.281	change to On	Contact_032
20/04/09	13:46:46.984	change to Off	Компрессор К3 вк
20/04/09	13:47:03.125	change to On	Ветнт К3 в раб
20/04/09	13:48:02.625	change to On	Ветнт К1 в раб
20/04/09	13:48:02.625	change to Off	Компрессор К1 вк
20/04/09	13:49:38.406	change to On	К1 вкл компр
20/04/09	13:49:39.390	change to On	377K1 пусков реж



SCADA Software SVS3000 V 613.01.02

Файл Правка Вид Вставка Рисование Расположение Анимация Режим Окно Конфигурация

13:50:33 20/04/09 **Окно тревог** Печать Журнал Закрыть

Дата	Время	Событие	Заголовок
20/04/09	13:16:01.671	change to Off	377K1 авар вентил
20/04/09	13:16:01.671	change to Off	377K1 нет произв
20/04/09	13:16:03.203	change to Off	к328 красная лам
20/04/09	13:16:03.203	change to Off	к328 жёлт лампа
20/04/09	13:16:03.203	change to Off	328K1 загряз кон
20/04/09	13:16:03.203	change to Off	328K1 переох кон
20/04/09	13:16:03.203	change to Off	328K1 опасн обмер
20/04/09	13:16:03.203	change to Off	328K1 низк Рфреон
20/04/09	13:16:03.203	change to Off	328K1 низк Рвсас
20/04/09	13:16:04.156	change to Off	328K1 выск Рвсас
20/04/09	13:16:04.156	change to Off	328K1 выск Ркон
20/04/09	13:16:04.156	change to Off	328K1 перегре кон
20/04/09	13:16:04.156	change to Off	328K1 авар компре
20/04/09	13:16:04.156	change to Off	328K1 нет произв
20/04/09	13:16:04.156	change to Off	328 выск темпер
20/04/09	13:16:04.156	change to Off	328K1 красн-жёлт
20/04/09	13:16:04.156	change to Off	328K1 красный
20/04/09	13:16:05.593	change to Off	K4 ЗАТОПЛЕНИЕ
20/04/09	13:16:05.593	change to Off	K5 ЗАТОПЛЕНИЕ
20/04/09	13:16:05.593	change to Off	K4опасн obmerz
20/04/09	13:16:05.593	change to Off	K5опасн obmerz
20/04/09	13:16:05.593	change to Off	K4низк Рхладаген
20/04/09	13:16:05.593	change to Off	K4низк Рхладаген
20/04/09	13:16:05.593	change to Off	K4низк Рвсаса
20/04/09	13:16:05.593	change to Off	K5низк Рвсаса
20/04/09	13:22:17.328	change to Off	328K1 авар вент
20/04/09	13:38:11.984	change to Off	377K2загр конден
20/04/09	13:45:19.609	change to Off	328K1 низк Рконд
20/04/09	13:46:30.109	change to Off	328K3загр конд
20/04/09	13:49:55.171	change to On	377K1низк Рфреон